

GUOJIAJIANZHUBIAOZHUNSHENJ 94K302




94K302

原 94T457

卫生间通风器安装图

壁挂式、吊顶式

中国建筑标准设计研究所出版

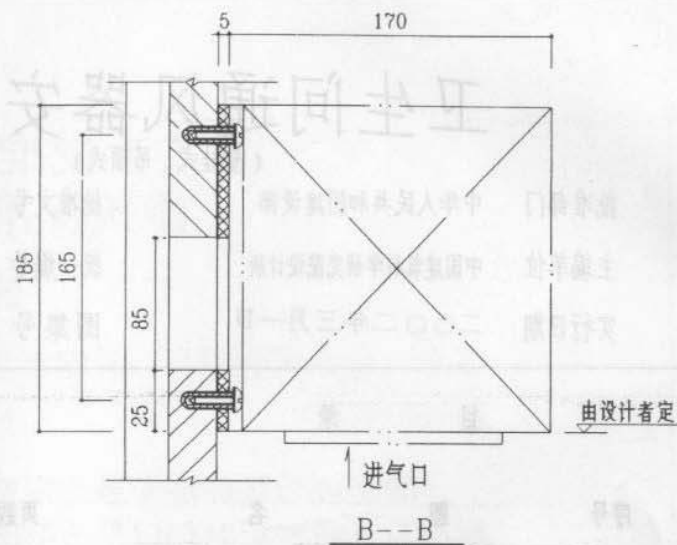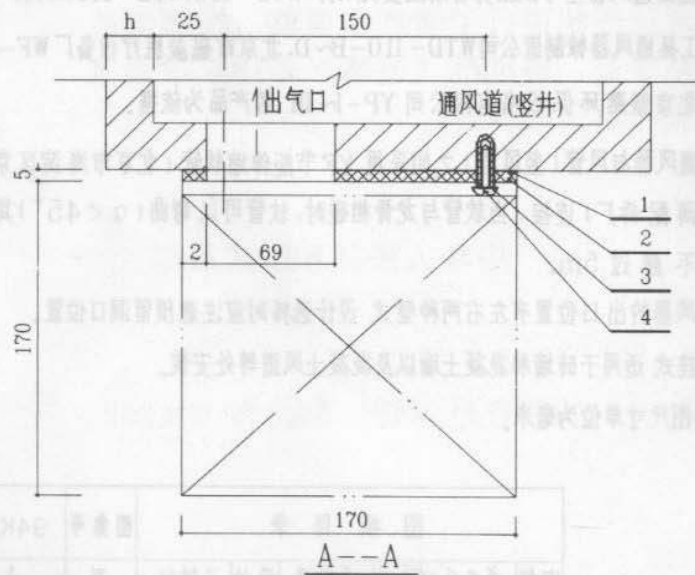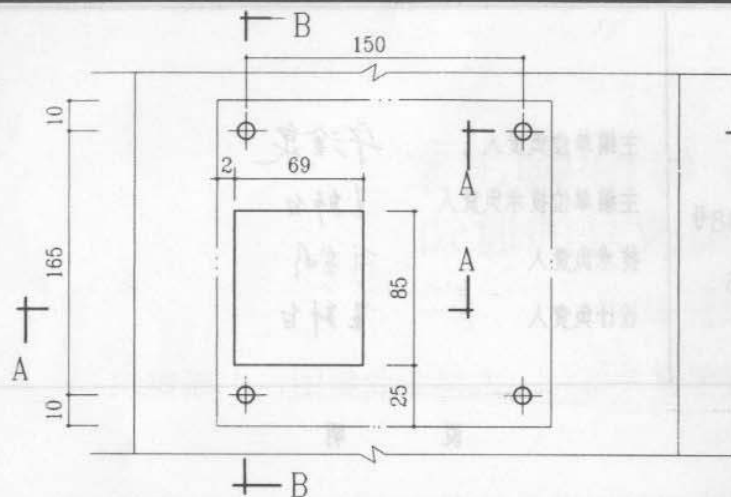




4	SPL-6 胀栓套	个	4				
3	M6 塑料胀栓	个	4				
2	5mm 橡胶板	m ²	0.030				
1	KS-6N 胶	Kg	0.020	0.020	0.020	刷	胶
序号	名称	单位	数量	单重	总重	备	注
材料表							

附注:h为墙厚

WTB-110-I-II 壁挂式通风器安装图 图集号 94K302

审核 符金明 校对 李绍蓉 设计 姜师白 页 2

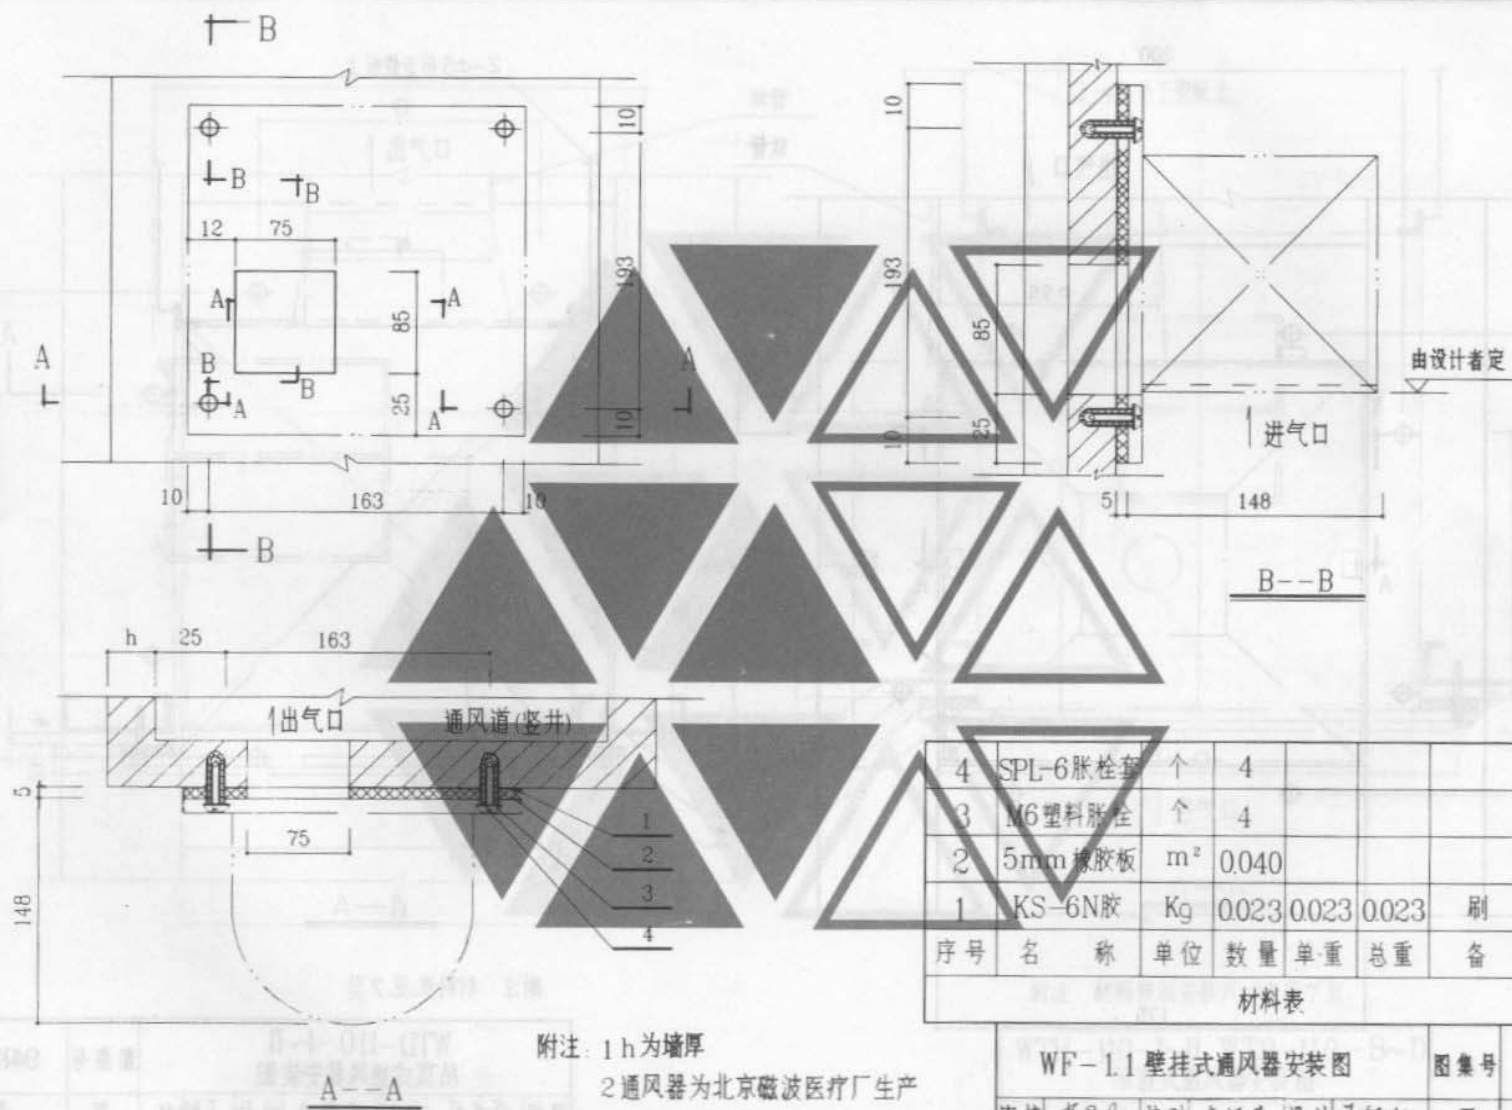

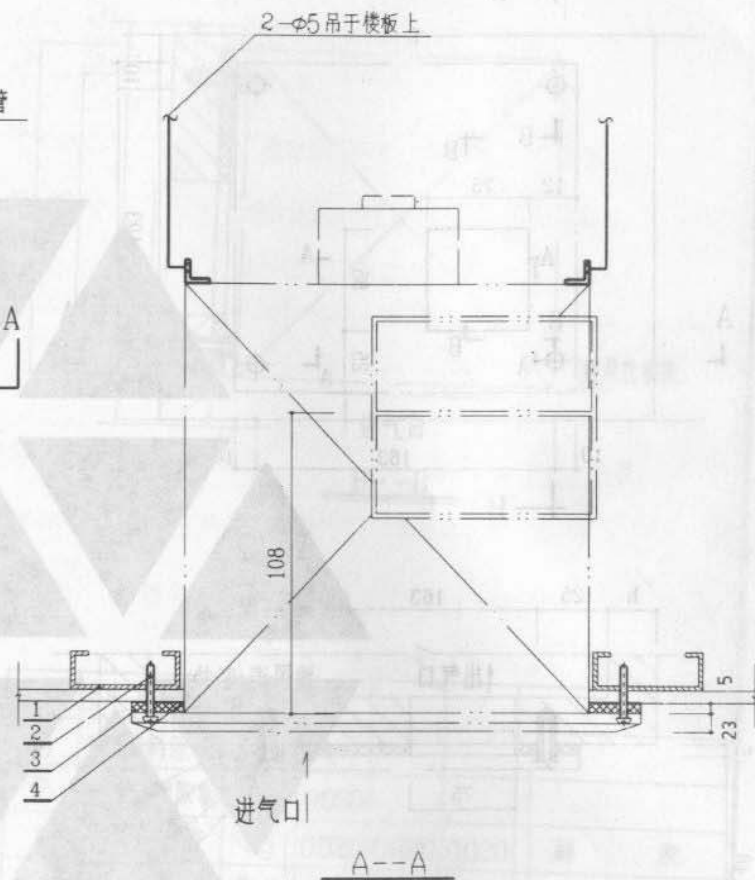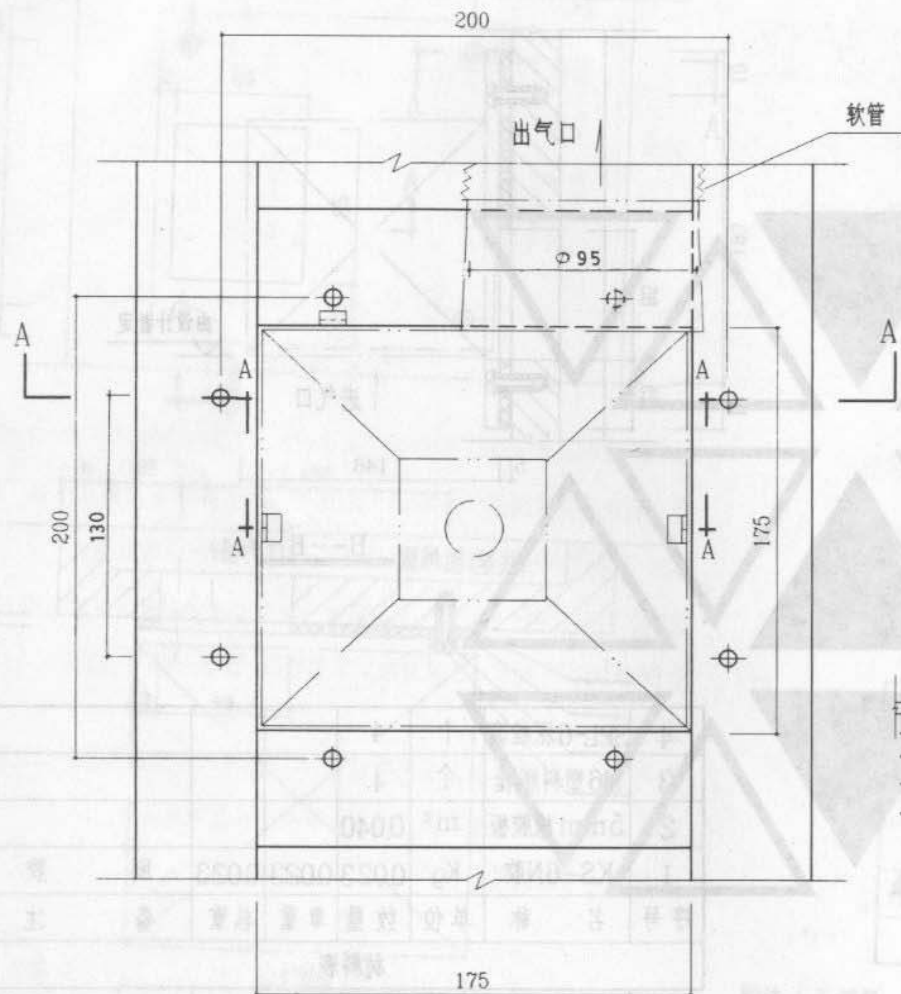


附注：材料表见7页

WTD-110-I~II
吊顶式通风机安装图

图集号 94K302

审核 肖显明 校对 李莉蓉 设计 王帅台 页 4

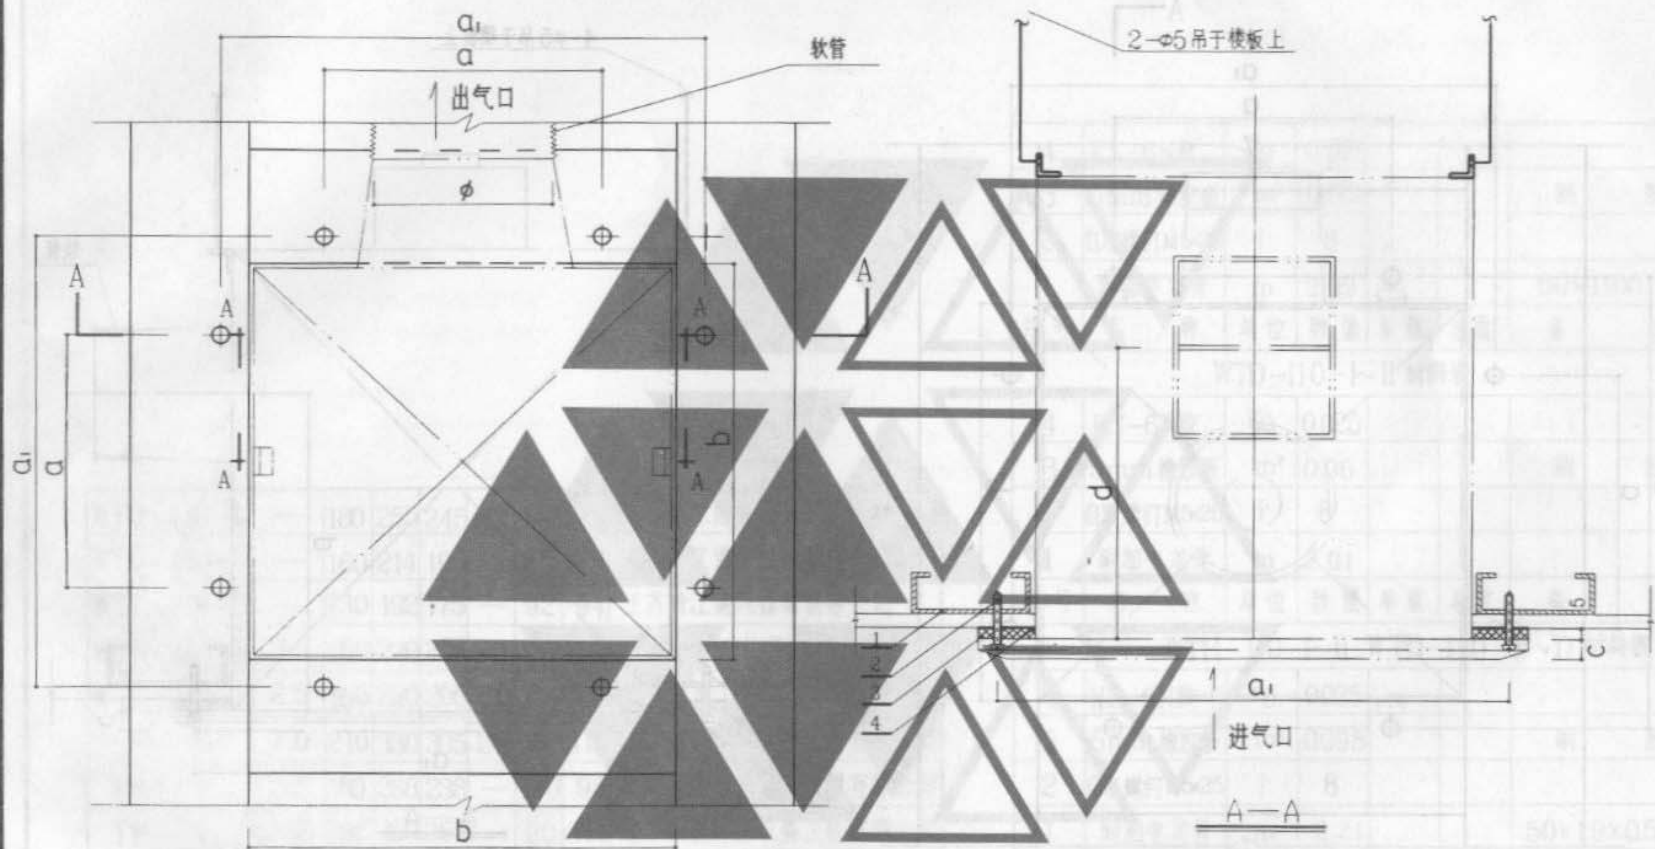


附注：材料表和安装尺寸表见7页

WTH-110-I~II WTD-110-B~D
吊顶式通风机安装图

图集号 94K302

审核 符宝明 校对 李绍春 设计 王钟红

页 5

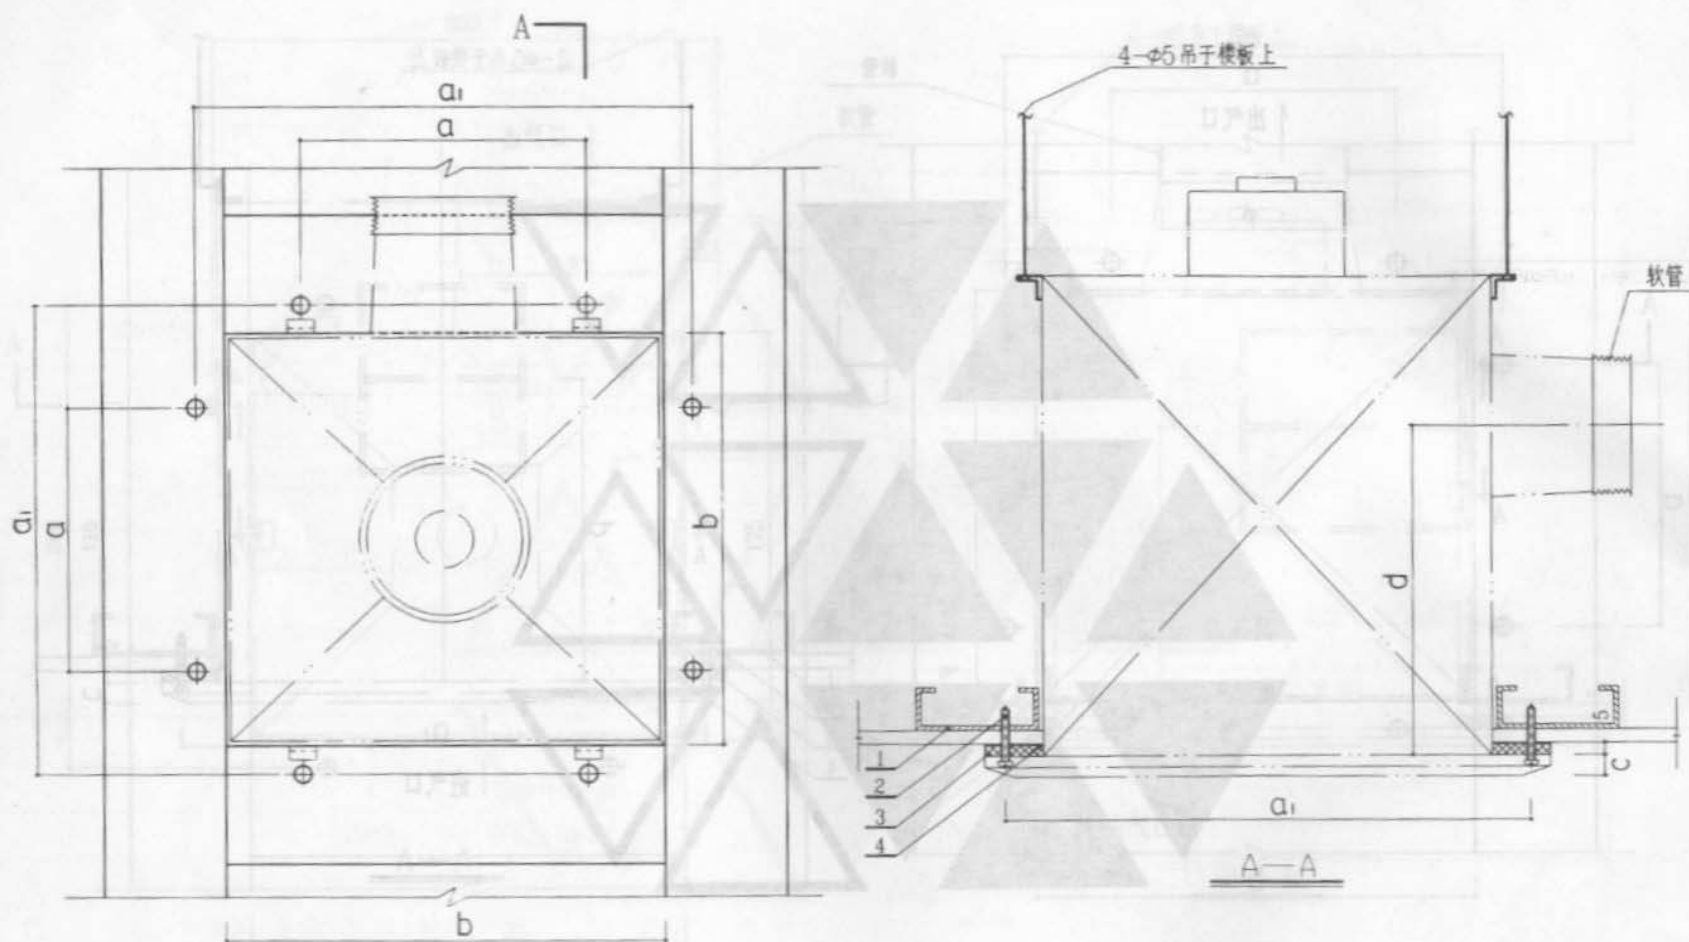

附注：材料表和安装尺寸表见7页

YP-I~III 吊顶式通风机(排气扇)安装图				图集号	94K302
审核	肖望明	校对	李绍春	设计	王静白
				页	6

WTD-110-D	—	180	255	245	—	140	94	江苏靖江通风器械制造公司
WTD-110-C	—	160	214	195	—	110	94	江苏靖江通风器械制造公司
WTD-110-B	—	130	192	175	—	92	94	江苏靖江通风器械制造公司
WTH-110-II	2.5	160	220	205	20	154	95	江苏省靖江坭场厂
WTH-110-I	2.5	160	220	205	20	154	95	江苏省靖江坭场厂
YP--III	7.0	210	330	305	20	130	115	北京银燕环保设备工程有限公司
YP--II	3.5	180	268	238	—	140	95	北京银燕环保设备工程有限公司
YP--I	3.5	180	290	265	—	90	115	北京银燕环保设备工程有限公司
通风器型号	重量 (Kg)	a	a ₁	b	c	d	φ	备 注
安 装 尺 寸								

4	KS-6N胶	Kg	0.02				
3	5mm 橡胶板	m ²	0.53				刷 胶
2	自攻螺钉M5×25	个	8				
1	附加中龙骨	m	2.09				50×19×0.5
序号	名 称	单位	数量	单重	总重	备	注

WTD-110-I~II 材料表

4	KS-6N胶	Kg	0.025				
3	5mm 橡胶板	m ²	0.06				刷 胶
2	自攻螺钉M5×25	个	8				
1	附加中龙骨	m	2.01				
序号	名 称	单位	数量	单重	总重	备	注

WTH-110-I~II WTD-110-B~D 材料表

4	KS-6N胶	Kg	0.035				
3	5mm 橡胶板	m ²	0.095				刷 胶
2	自攻螺钉M5×25	个	8				
1	附加中龙骨	m	2.21				50×19×0.5
序号	名 称	单位	数量	单重	总重	备	注

YP-I~III 材料表

吊顶式通风器安装尺寸和材料表

图集号 94K302

审核 尚显明 校对 李绍营 设计 姜师伯 页 7